

Öffentliche Ausschreibung VOB/A **21/B/RH/812201-05 B-34**
Sanierung Vereins- und Geschäftshaus Wagnergasse 25, Wagnergasse 25, 07743 Jena
Los 40 - HLS

Bieterfrage N°1 vom 17.01.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu oben genannter Ausschreibung erhielten wir von einem Lieferanten folgenden Hinweis zur Fernwärmestation:

In Ihrem LV ist etwas nicht schlüssig !

Im Kreis 1 steht primär 40 KW mit 100°C zu 40°C und sekundär 75°C zu 57°C, das geht nicht !!!
Wir bitten um Aufklärung.

Antwort vom 17.01.2022

Bezüglich Pos 2.1.1.140. Fernwärmestation , 2 Kreise, indirekt 40k W / 105kW

Aufklärung / Berichtigung Systemtemperaturen 1. Kreis (Hochtemperatur / Warmwasser):

Winterbetrieb Primär:

Eintritt VL: 100°C

Austritt RL: 58°C

Winterbetrieb Sekundär

Eintritt RL: 55°C

Austritt VL: 75°C

Sommerbetrieb Primär:

Eintritt VL: 80°C

Austritt RL: 58°C

Sommerbetrieb Sekundär

Eintritt RL: 55°C

Austritt VL: 75°C

Hierzu bitte auch angehängte Grafik beachten.



Bitte beachten Sie diese Informationen bei der Kalkulation und Angebotserstellung.

Die Änderung wurde am 17.01.2022 unter www.kij.de/ausschreibungen veröffentlicht und an die bis dahin registrierten Bieter versendet.

Jena, 17.01.2022

- Vergabestelle -

Wärmeübertrager
Wärmebereitung

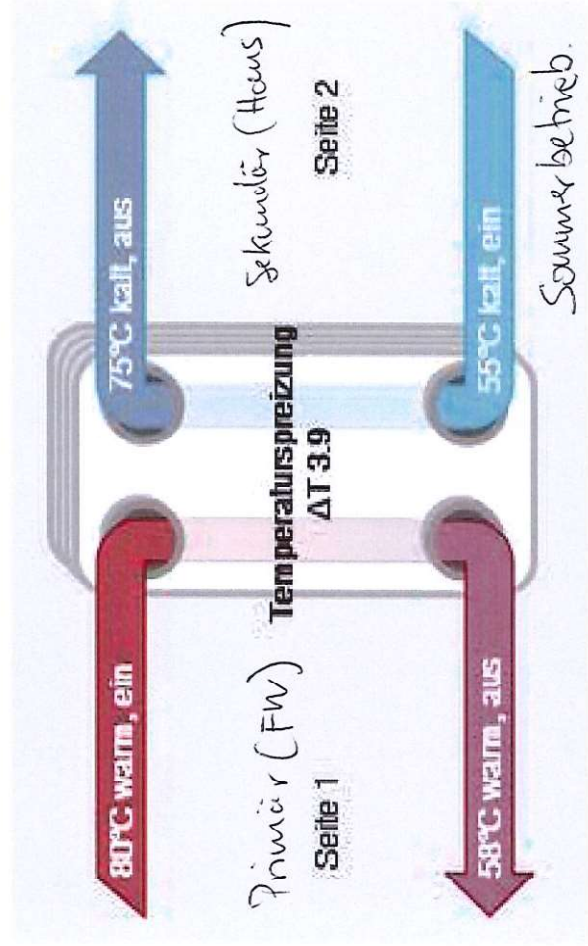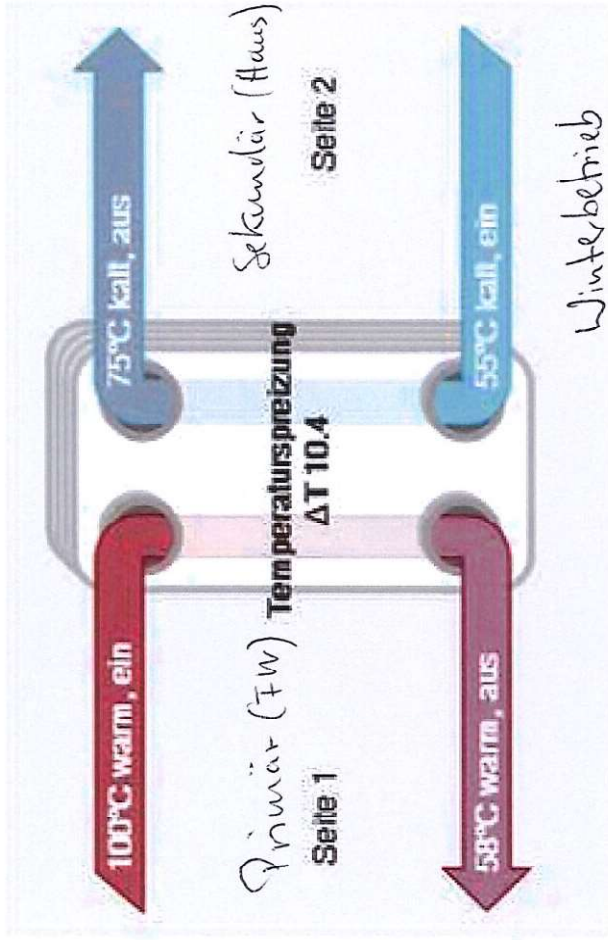

Sanierung Vereins- und Geschäftshaus
Wagnergasse 25, 07743 Jena
Los 40 - HLS

Aufklärung / Berichtigung
LV-Pos. 2.1.1.140 Fernwärmestation

1. Kreis Warmwasserbereitung